


再使用のスーツフロア噴射管を誤って切断し 廃棄した

【発生状況】

スーツフロア噴射管に「再使用品」と記入した養生テープを貼って仮置きしていたが、噴射孔が上を向いていたため、雨や異物が混入しないように下向きに置き直した。

その際 廃棄する噴射管と思い込み、廃棄する番号の識別表示を行ったため、誤って切断、廃棄してしまった。

【仮置・識別状況】

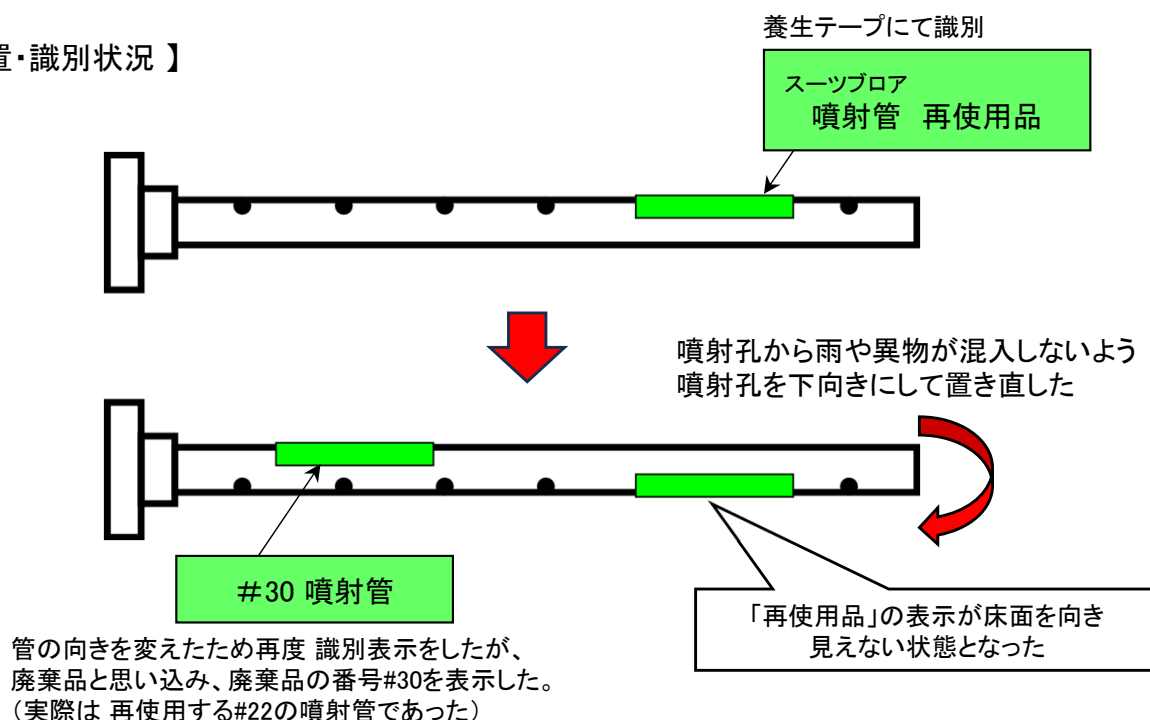

【原因・問題点】

- ①識別表示を貼り直した際に、もとの識別内容を確認しなかった。
- ②同形状のもので廃棄するものと再使用するものがあったため、廃棄品と思い込んだ。

【対策】

- ①分解部品や仮置き品などの識別は、誰が見ても容易に分かるように 明確な表示を行い、確認できる状態にしておく。
- ②同形状のもので、再使用品と廃棄品がある場合は 識別の際 及び 組込みや廃棄の際に再度確認を行う。